
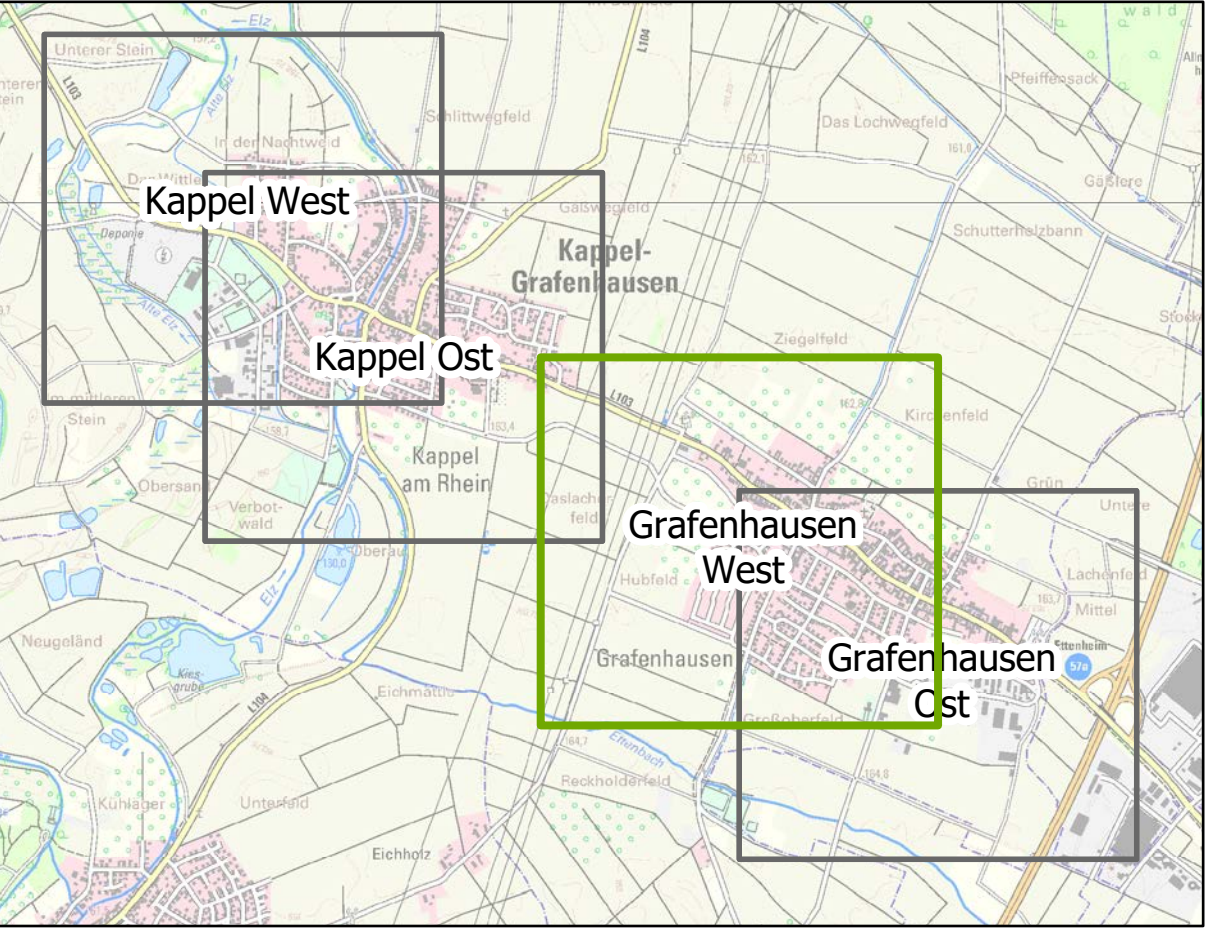


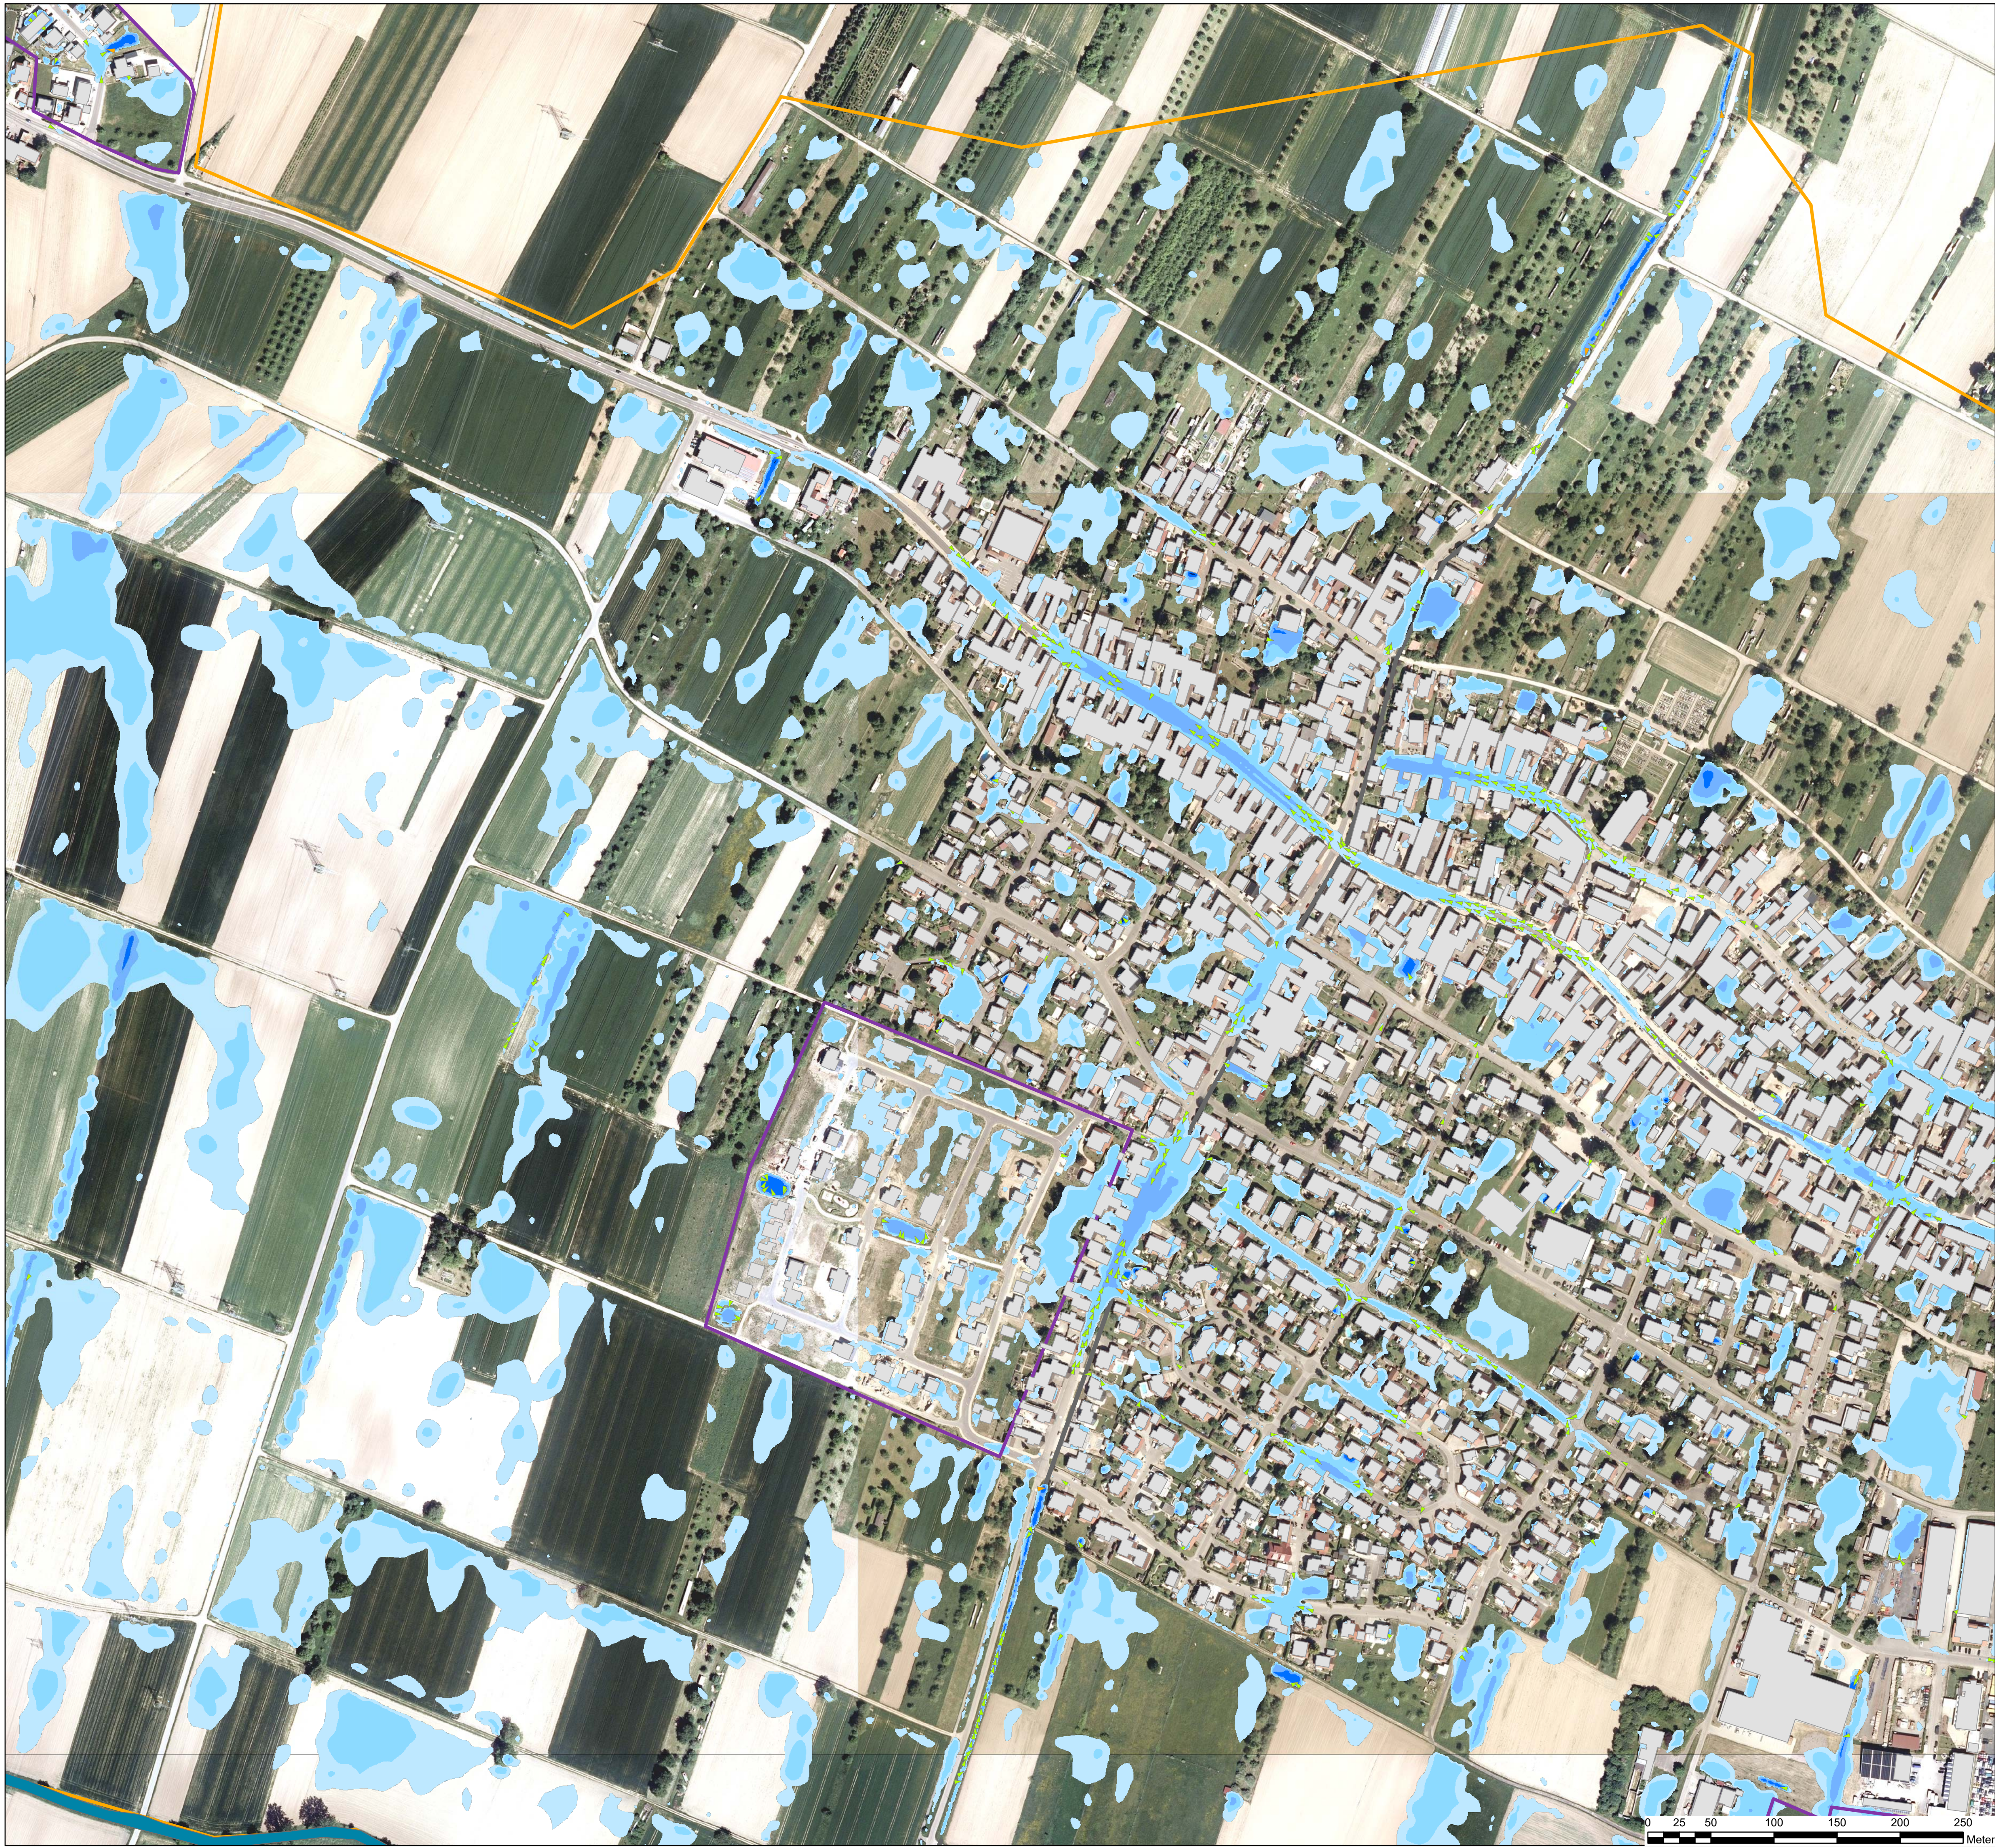

Max. Überflutungstiefe

- 0,05 - 0,1 m
- 0,1 - 0,25 m
- 0,25 - 0,5 m
- 0,5 - 1 m
- > 1 m

Max. Fließgeschwindigkeit

- > 0,2 - 0,5 m/s
- > 0,5 - 2 m/s
- > 2m/s

Bebauung

- Eingepflegte Neubaugebiete (inkl. geplanter Gebäude, falls Daten dazu verfügbar)
- Gebäude (2D Modell)
- Modellgrenze

Gewässer als untere Randbedingung

- HWGK Gewässer
- HWGK Entlastungsgewässer
- Brücke/Durchlass/Verdolung



Planungsgrundlagen		
Inhalt	Quelle	Stand
Geobasisdaten, Orthophoto	© Landesamt für Geoinformation und Landentwicklung Baden-Württemberg (LGL), www.lgl.bw.de , Az.: 2051-0-119	März 2017

Geografischer Bezug	
Lagebezugssystem:	D_ETRS_1989 UTM Zone 32N
Höhenreferenzsystem: Höhenstatus:	DHHN 2016



Auftraggeber:	Gemeinde Kappel-Grafenhausen
Projekt:	Starkregenrisikomanagement

Planbezeichnung: Starkregengefahrenkarte - Seltenes Ereignis Ortsteil: Grafenhausen West				
Name:	Datum:	Projekt Nr.:	Planstatus:	
Bearbeitet: VRO	09.08.2022	20374	Studie	
Gezeichnet: VRO	09.08.2022	Maßstab:	Zeichnungs Nr.:	
Geprüft: PME	09.08.2022	1:2.500	20374_st_01_03	
Stand:	09.08.2022	-		

Auftraggeber:	Planverfasser:
....., den	Freiburg, den 09.08.2022